

**CONTACT DE POSITION DE PORTE POUR VENTOUSE
EN APPLIQUE.
DOOR CONTACT MONITORING FOR SURFACE
MOUNT MAGNET.**

**DPM3
DPM4
DPM5**

31.10.2007

FONCTIONNEMENT:

Le DPM est un contact de porte, qui permet d'obtenir l'information de la position de votre porte (ouverte ou fermée). Il est indispensable pour les installations en contrôle d'accès. Le DPM peut être branché sur un voyant ou une alarme. Ce contact de position de porte peut être rajouté sur une ventouse avec ou sans signal.

PRESENTATION:

The DPM is a door status monitoring contact, which indicates whether the door is open or closed regardless of the state of the magnet. The DPM can be added on the monitored or unmonitored versions of electromagnetic locks, and is particularly useful when connected to access control systems for auto-relock functions. This is a fast and cost-effective solution for providing door status, and offers a changeover contact.

CARACTÉRISTIQUES:

Contact sec NO / NF. I_{max}. 100mA
Fils Vert : NO
Fils Blanc : NF
Fils Noir : Commun

FEATURES:



Relay output: N/O & N/C contact Rating 100mA
Green: N/O
White: N/C
Black: Common

COMPOSITION DU DPM

- 1 couvercle équipé d'un ILS. (1)
- 1 support d'aimant équipé. (2)

DPM includes:

- 1 cover with built-in Reed (1)
- 1 Magnet block (2)

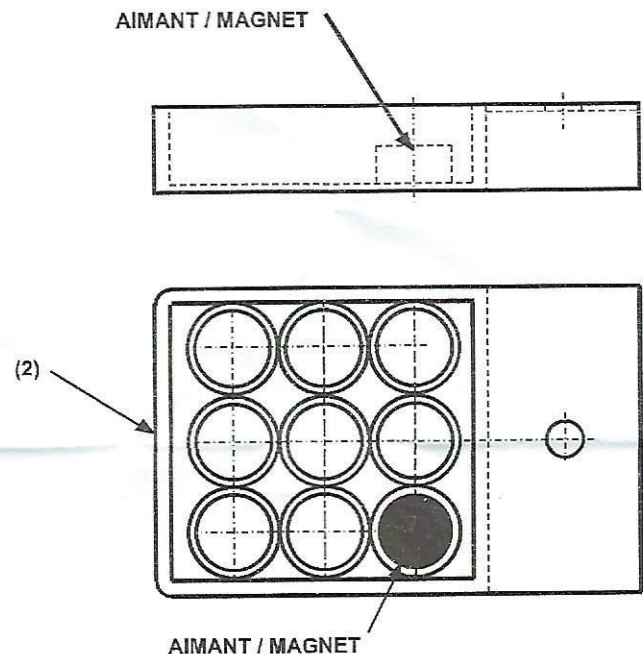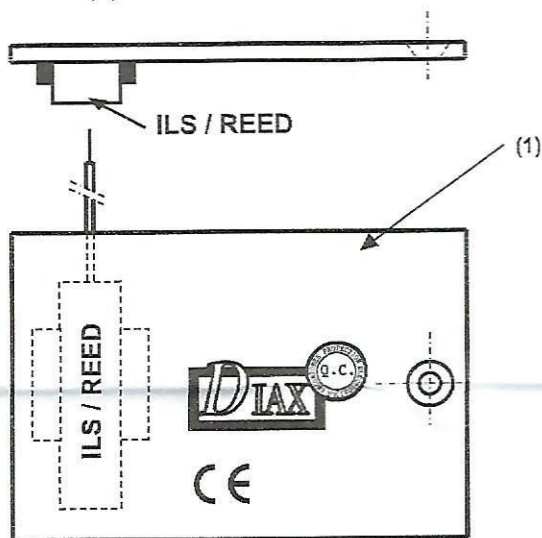


IMPORTANT : 3 versions de DPM sont disponibles.
DPM3 pour la série applique 300 kg
DPM4 pour la série applique 400 kg
DPM5 pour la série applique 500 kg

IMPORTANT: 3 DPM versions are available.
DPM3 for 300 KG surface magnet
DPM4 for 400 KG surface magnet
DPM5 for 500 KG surface magnet


NOTICE DE MONTAGE / MOUNTING INSTRUCTIONS

A) Montage du support d'aimant équipé sur la contre-plaque / Magnet block mounting on armature plate.

Positionner le support (1) à l'aide de la goupille guide (2) sur la contre-plaque (3).
Place the magnet block (1) by using the guide pins (2) on the armature plate (3).

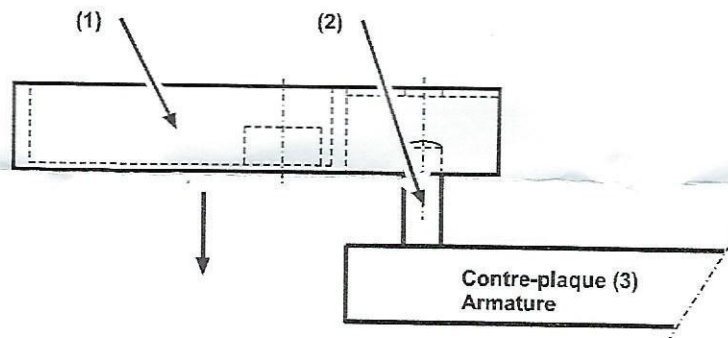

Lorsque le support (1) est en butée sur la contre-plaque (3), vérifier le bon parallélisme entre la face A et la face B.
Once the magnet block is aligned with the armature plate (3), make sure that side A and side B are parallel.

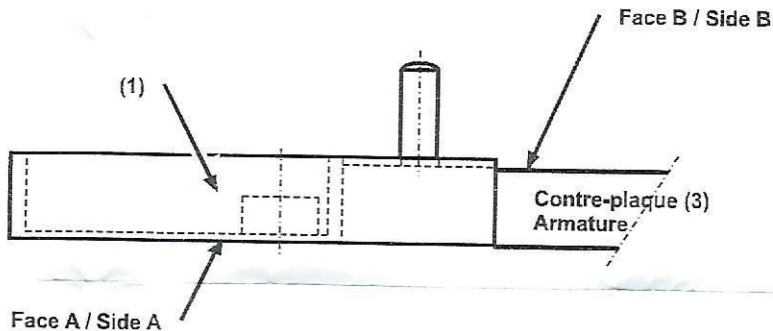

B) Montage du couvercle équipé d'un ILS sur le boîtier de la ventouse / Magnet cover with built-in reed installation.

Placer le couvercle (1) dans son logement situé sur le boîtier de la ventouse (2).
Visser le couvercle (1) à l'aide de la vis (3) F/90 M3x6.
Les fils sortent par le trou oblong (4).

Place the cover (1) on the magnet casing (2)
Use the F/90 M3x6 screw to close the cover (1).

